



Serie F280-D1

Filtri in linea per media pressione



Informazioni Tecniche

Corpo filtro

Pressione: max di esercizio di scoppio 280 bar (4000 psi) (secondo NFPA T 3.10.5.1)
840 bar (12000 psi) (secondo NFPA T 3.10.5.1)

Attacchi: 1/2" ÷ 1 1/2" BSP (altre opzioni di filettatura a richiesta)

Materiali: Testa: ghisa
Contenitore: acciaio estruso
Guarnizioni: Buna-N (FKM a richiesta)

By-pass: taratura 6 bar (90 psi) oppure no-bypass

Elemento filtrante

Setto filtrante: Microfibra 4,5 – 7 – 12 – 18 - 27 $\mu\text{m(c)}$ (secondo ISO 16889)
Carta 10 - 25 $\mu\text{m(c)}$ (secondo ISO 16889)

Pressione differenziale di collasso:
21 bar (300 psi) o 210 bar (3000 psi) (secondo ISO 2941)

Gli elementi filtranti Filtrec sono testate anche secondo ISO 2942 e ISO 23181

Comuni

Temperatura di esercizio: -25°C +120°C (-13°F +248°F)

Compatibilità con i fluidi (secondo ISO 2943):
Totale con fluidi del tipo HH-HL-HM-HV (secondo ISO 6743/4).
Per utilizzo con altri fluidi contattate il Servizio Clienti FILTREC (info@filtrec.it).

Informazioni per l'ordinazione

SETTO FILTRANTE	
000	senza elemento filtrante
G03	microfibra $\beta_{4,5 \mu\text{m} (c)} \geq 1000$
G06	microfibra $\beta_{7 \mu\text{m} (c)} \geq 1000$
G10	microfibra $\beta_{12 \mu\text{m} (c)} \geq 1000$
G15	microfibra $\beta_{18 \mu\text{m} (c)} \geq 1000$
G25	microfibra $\beta_{27 \mu\text{m} (c)} \geq 1000$
*C10	carta $\beta_{10 \mu\text{m} (c)} \geq 2$

*solo per Δp 21 bar (300 psi)

	GRANDEZZA NOMINALE	SETTO FILTRANTE	COLLASSO EL. FILTRANTE	GUARNIZIONI	ATTACCHI	BY-PASS	PREDISP INDICATORE	INDICATORE
Filtro completo								
F280-D1	20	G10	A	V	B3	D	S	Z30
Elemento filtrante								
D1	20	G10	A	V				

COLLASSO EL. FILTRANTE

A	21 bar / 300 psi
*B	210 bar / 3000 psi

*raccomandati per l'uso con l'opzione no-bypass.

GUARNIZIONI

B	NBR
V	FKM

ATTACCHI

B3	1/2" BSP
B4	3/4" BSP
B5	1" BSP
B6	1 1/4" BSP
B7	1 1/2" BSP

Per altre opzioni di filettatura contattate il Servizio Clienti FILTREC.

BY-PASS

0	non by-pass
D	6 bar / 90 psi

PREDISP INDICATORE

*0	senza predisposizione
S	attacco superiore, tappato
*T	attacco laterale, tappato




*Su richiesta, verificate la disponibilità con il Servizio Clienti FILTREC.

INDICATORE

000	senza indicatore
Z30	differenziale visivo 5 bar/ 70 psi
Z31	differenziale visivo-elettrico 5 bar/ 70 psi
Z32	differenziale visivo 8 bar/ 120 psi
Z33	differenziale visivo-elettrico 8 bar/ 120 psi

DA UTILIZZARE SOLO CON VERSIONE SENZA BYPASS

Informazioni dimensionali

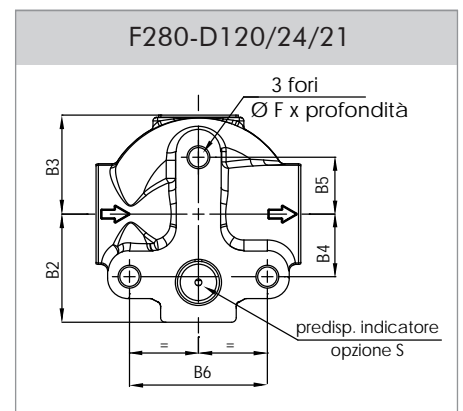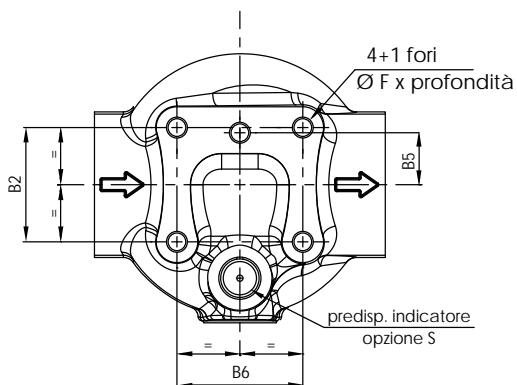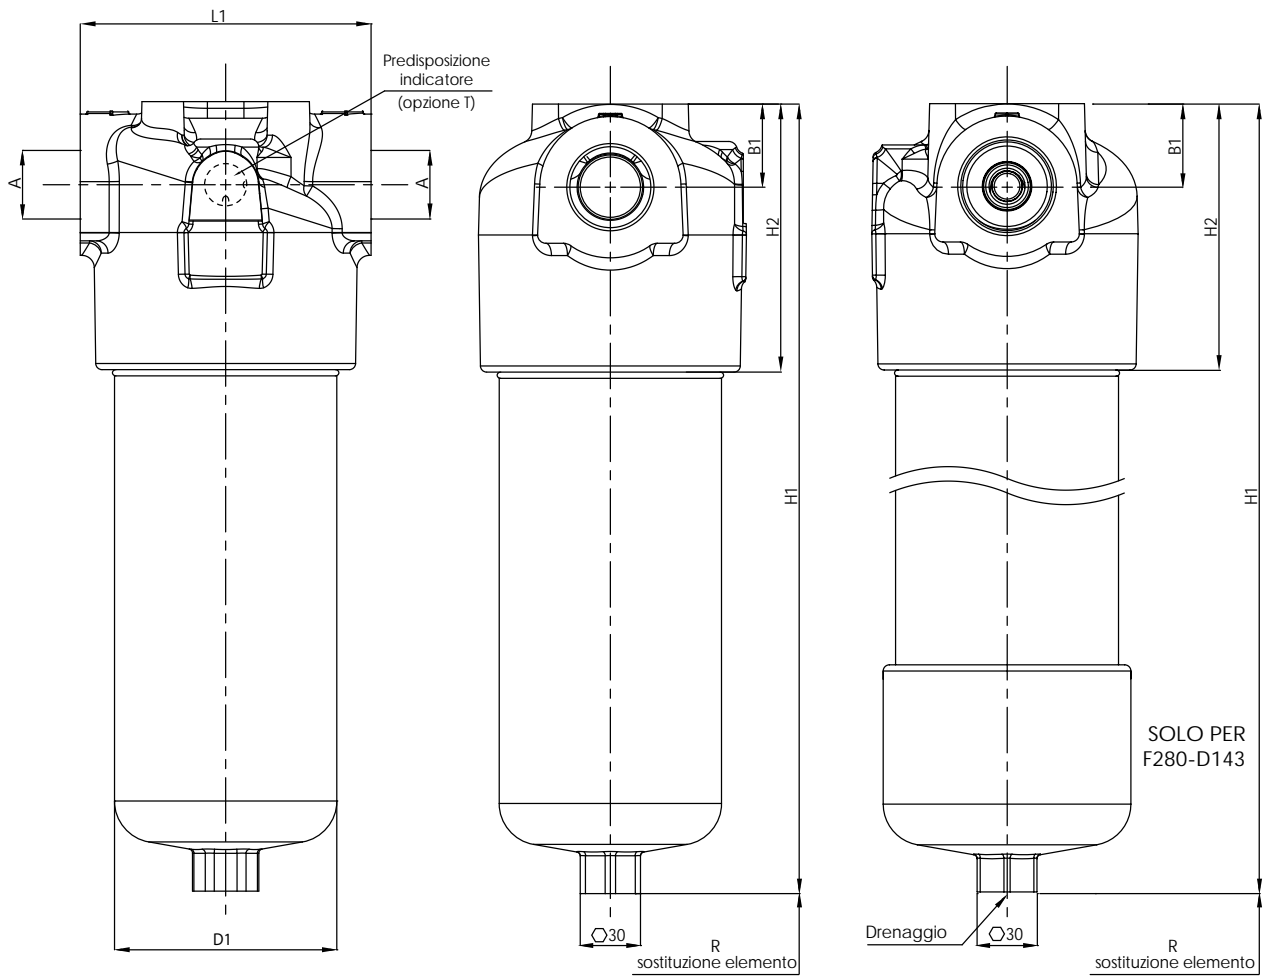

Grandezza nominale

CODICE	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	F	H1	H2	L1	R	PESO
F280-D120	1/2" BSP									200				3,5 Kg
F280-D124	3/4" BSP	22,5	47,5	43,5	27,5			70		243	92	90	110	4,5 Kg
F280-D121	1" BSP									293				4,2 Kg
F280-D140						25	60,6		M10x15	248				9,5 Kg
F280-D141	1 1/4" BSP	40	55	--	--			107		341	129	140	130	9,0 Kg
F280-D142	1 1/2" BSP									461				14,4 Kg
F280-D143										554				18,8 Kg

Per altre opzioni di filettatura contattate il Servizio Clienti FILTREC.

Curve delle perdite di carico

La Perdita di carico (Δp) totale si ottiene sommando i valori di Δp di corpo filtro ed elemento filtrante, alla portata considerata. Questo valore non dovrebbe superare 1,0 bar (14,5 psi) e non deve comunque mai superare il valore di 1/3 del valore di taratura della valvola di by-pass.


PERDITA DI CARICO ATTRAVERSO IL CORPO FILTRO

La perdita di carico attraverso il corpo filtro è principalmente dovuta al diametro dell'attacco e non è influenzata da lunghezza del contenitore e viscosità dell'olio.


PERDITA DI CARICO ATTRAVERSO L'ELEMENTO FILTRANTE PULITO

La perdita di carico attraverso l'elemento filtrante è dovuta sia al diametro interno dell'elemento filtrante sia al setto filtrante; questo valore è influenzato dalla viscosità dell'olio, in misura approssimativamente proporzionale: ad esempio, se il valore di perdita di carico letto sulla curva è di 0,2 bar, ma si utilizza un olio 46 cSt, il valore corrispondente è di 0,31 (cioè $0,2 \times 46/30$) bar.


Corpo F280-D120/24/21

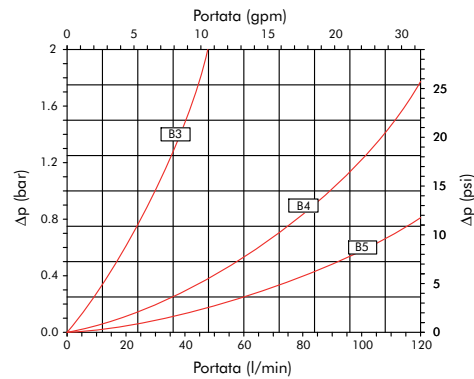


Elemento D120--A

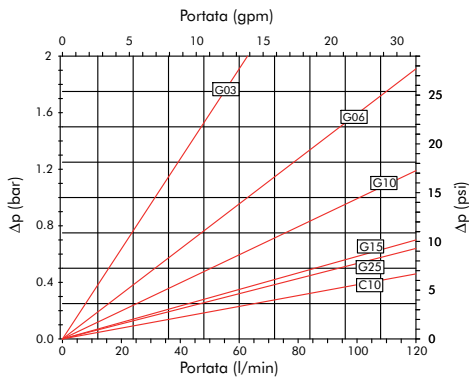


Elemento D120--B

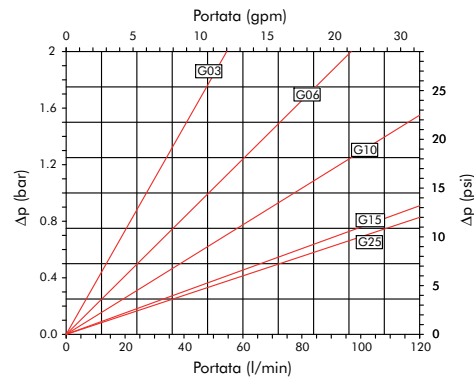


Elemento D124--A

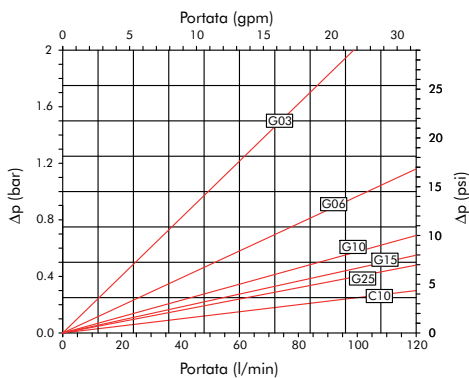


Elemento D124--B

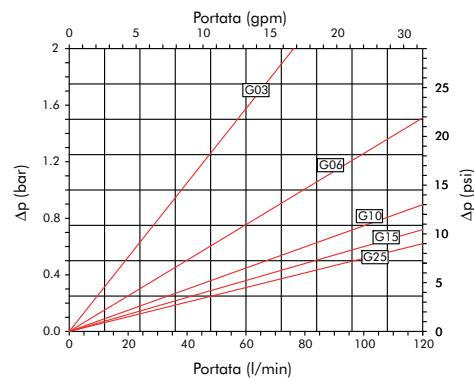

Elemento D121--A

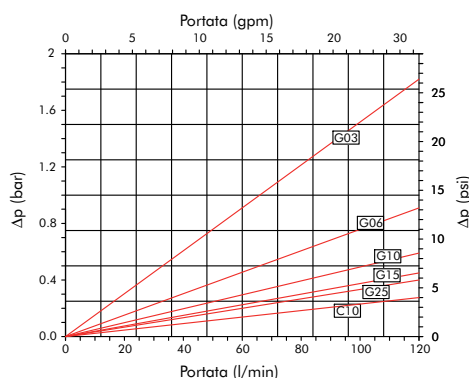

Elemento D121--B

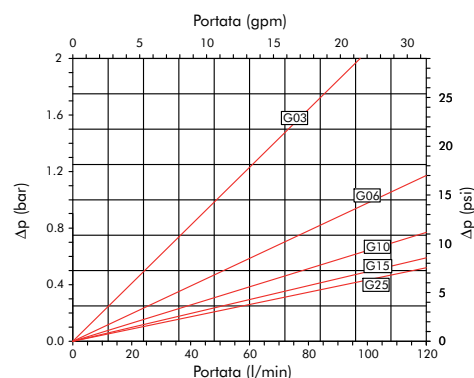

Curve delle perdite di carico

La Perdita di carico (Δp) totale si ottiene sommando i valori di Δp di corpo filtro ed elemento filtrante, alla portata considerata. Questo valore non dovrebbe superare 1,0 bar (14,5 psi) e non deve comunque mai superare il valore di 1/3 del valore di taratura della valvola di by-pass.


PERDITA DI CARICO ATTRAVERSO IL CORPO FILTRO

La perdita di carico attraverso il corpo filtro è principalmente dovuta al diametro dell'attacco e non è influenzata da lunghezza del contenitore e viscosità dell'olio.


PERDITA DI CARICO ATTRAVERSO L'ELEMENTO FILTRANTE PULITO

La perdita di carico attraverso l'elemento filtrante è dovuta sia al diametro interno dell'elemento filtrante sia al setto filtrante; questo valore è influenzato dalla viscosità dell'olio, in misura approssimativamente proporzionale: ad esempio, se il valore di perdita di carico letto sulla curva è di 0,2 bar, ma si utilizza un olio 46 cSt, il valore corrispondente è di 0,31 (cioè $0,2 \times 46/30$) bar.


Corpo F280-D140/41/43

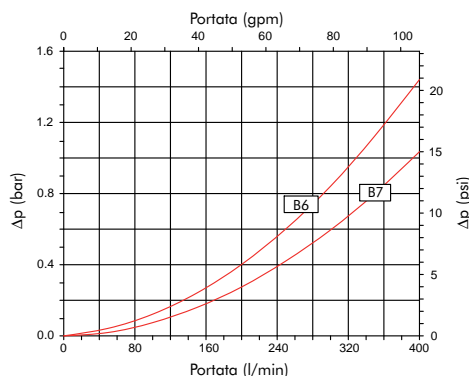


Elemento D140--A

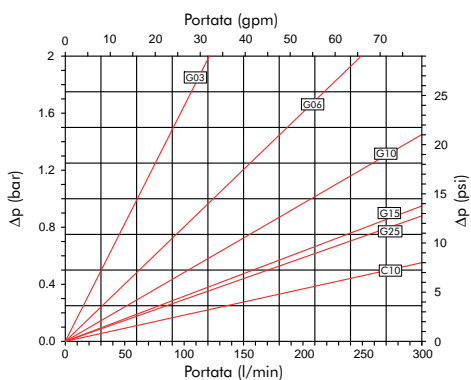


Elemento D140--B

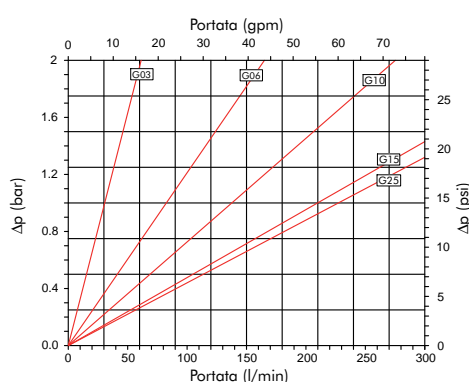


Elemento D141--A

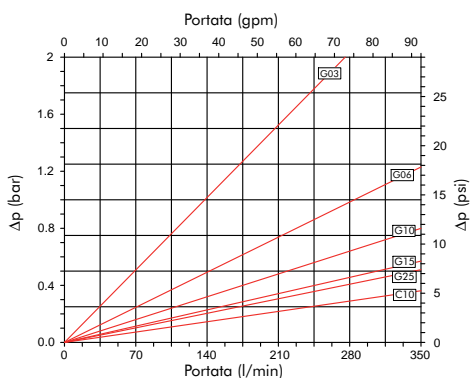


Elemento D141--B

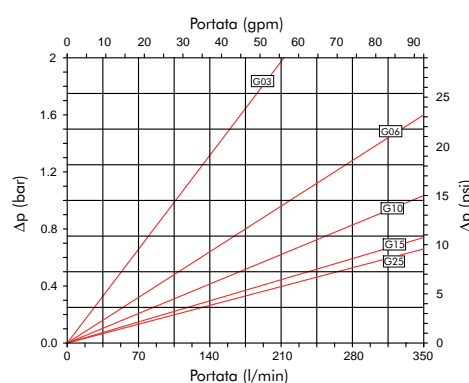

Elemento D142--A

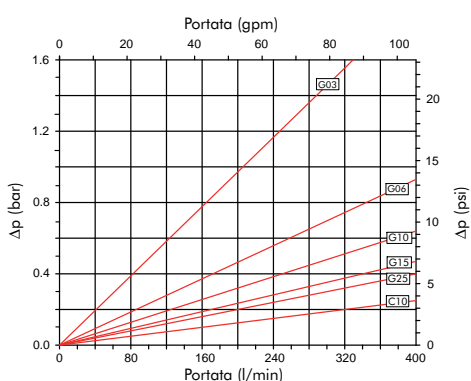


Elemento D142--B

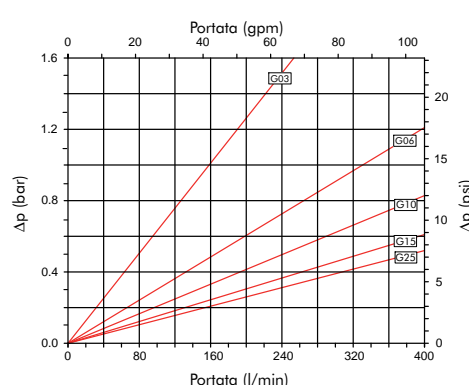


Curve delle perdite di carico

La Perdita di carico (Δp) totale si ottiene sommando i valori di Δp di corpo filtro ed elemento filtrante, alla portata considerata. Questo valore non dovrebbe superare 1,0 bar (14,5 psi) e non deve comunque mai superare il valore di 1/3 del valore di taratura della valvola di by-pass.

Elemento D143--A

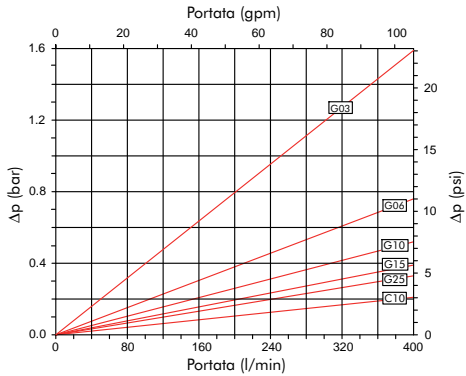


Elemento D143--B

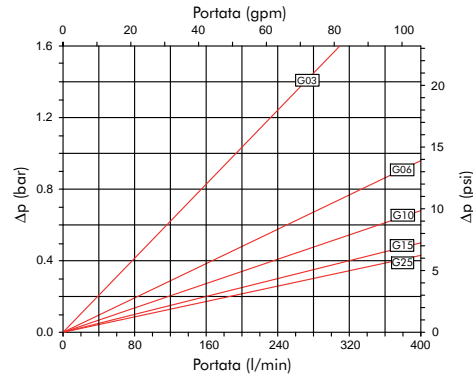


PERDITA DI CARICO ATTRAVERSO LA VALVOLA DI BYPASS

La valvola di by-pass è un dispositivo di sicurezza per prevenire danni all'elemento filtrante in caso di picchi di pressione differenziale dovuti a picchi di portata, partenza a freddo o elemento filtrante intasato non sostituito tempestivamente. La perdita di carico attraverso la valvola di by-pass non è influenzata dalla viscosità.

By-pass F280-D120/24/21

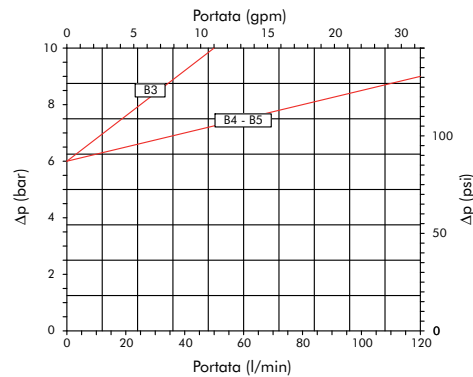

By-pass F280-D140/41/43

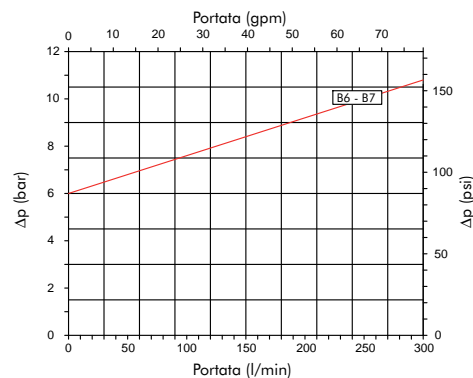

Le curve di perdita di carico sono state ottenute presso il laboratorio FILTREC, secondo la normativa ISO 3968, con olio minerale avente viscosità 30 cSt e densità 0,86 Kg/dm³.

In caso vengano rilevati valori differenti, suggeriamo di verificare livello di contaminazione, viscosità, caratteristiche dell'olio utilizzato e punti di prelievo della pressione differenziale.

Indicatore di intasamento

La perdita di carico (Δp) attraverso il filtro aumenta durante il funzionamento dell'impianto, a causa del contaminante trattenuto dall'elemento filtrante.

L'elemento filtrante deve essere sostituito non appena l'indicatore di intasamento lo segnala, prima che il Δp raggiunga il valore di apertura della valvola di by-pass.

N.B. in condizioni di avviamento a freddo si potrebbe generare un falso allarme, dovuto alla maggiore viscosità dell'olio: considerare la segnalazione dell'indicatore solo alla temperatura di esercizio.


L'indicatore differenziale rileva la pressione a monte e a valle dell'elemento filtrante e aziona un segnale quando la pressione differenziale raggiunge il valore prestabilito:

- nell'indicatore VISIVO il segnale è dato da un settore verde che cambia in rosso.
- nell'indicatore VISIVO-ELETTRICO oltre al settore verde che cambia in rosso, viene azionato un interruttore elettrico.


N.B. il valore di intervento dell'indicatore di intasamento deve sempre essere inferiore al valore di apertura della valvola di by-pass.



DIFFERENZIALE VISIVO



SIMBOLO




COD.	TARATURA
Z30	5 bar (70 psi)
Z32	8 bar (120 psi)

Indicazione visiva:


- VERDE : elemento pulito
- ROSSO : elemento intasato



DIFFERENZIALE VISIVO ELETTRICO

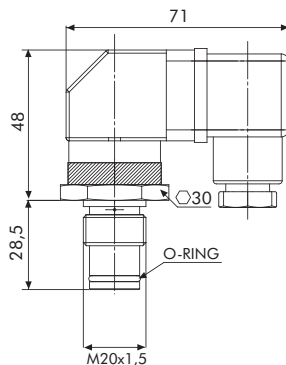


SIMBOLO



COD.	TARATURA
Z31	5 bar (70 psi)
Z33	8 bar (120 psi)

- Indicazione visiva:
 - VERDE : elemento pulito
 - ROSSO : elemento intasato
- Connettore elettrico DIN 43650
- Protezione IP65 secondo DIN 40050
- Carico max 5A resistivo, 1A induttivo
- Max volt.: 250V AC - 30V DC

Suggerimenti per l'utilizzatore

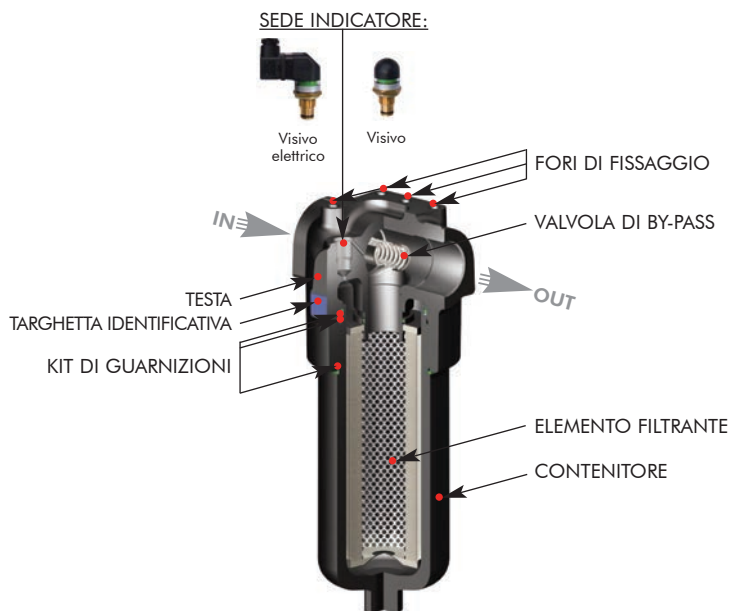

KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO		
	NBR	FKM
F280-D120/24/21	06.021.00090	06.021.00135
F280-D140/41/43	06.021.00095	06.021.00137

COPPIA DI SERRAGGIO CONTENITORE	
F280-D120/24/21	65 Nm
F280-D140/41/43	90 Nm

COPPIA DI SERRAGGIO INDICATORI	
Z30/Z31/Z32/Z33	90 Nm

Installazione

Assicurarsi che il filtro sia montato nel verso IN-OUT corretto (indicato da una freccia sulla testa).

Il filtro deve preferibilmente essere montato con il contenitore verso il basso; la testa deve essere ben fissata, per mezzo degli apposite fori di fissaggio; verificare che le tubazioni non creino tensioni sul filtro, a montaggio avvenuto.

Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la sostituzione dell'elemento filtrante e che l'indicatore di intasamento sia in posizione ben visibile. Se viene usato un indicatore elettrico assicurarsi che sia collegato correttamente.

Non attivare mai l'impianto senza elemento filtrante montato. Assicurarsi di avere sempre a magazzino un elemento filtrante FILTREC di ricambio, per poterlo sostituire tempestivamente quando necessario.

Uso

Assicurarsi che il filtro operi nelle condizioni di pressione, temperatura e compatibilità col fluido indicate nella parte iniziale di questo catalogo.

L'elemento filtrante deve essere sostituito non appena l'indicatore di intasamento si attiva alla temperatura di esercizio (in condizioni di avviamento a freddo, con temperatura dell'olio inferiore a 30°C, la maggiore viscosità dell'olio potrebbe causare un falso allarme).

Se non è montato un indicatore di intasamento sostituire l'elemento filtrante secondo le istruzioni date dal costruttore dell'impianto.

Manutenzione

Prima di aprire il corpo filtro accertarsi che l'impianto sia disattivato e che non ci sia pressione residua nel filtro. Svitare il contenitore girandolo in senso antiorario.

Togliere l'elemento filtrante intasato tirandolo verso il basso con attenzione; sostituirlo con un elemento filtrante FILTREC, verificando la completa corrispondenza del codice, in particolare per quando riguarda il grado di filtrazione. Quando si monta l'elemento filtrante di ricambio, aprire la protezione in plastica dal lato superiore, montare l'elemento sul suo alloggiamento e solo alla fine rimuovere del tutto la protezione in plastica. Pulire accuratamente il contenitore; controllare lo stato delle guarnizioni e se necessario sostituirle; se si sostituiscono le guarnizioni del contenitore assicurarsi che l'anello antiestrusione sia posizionato correttamente sotto l'O-ring e con il lato concavo verso l'alto, lubrificare la parte filettata del contenitore e avvitare a mano nella testa ruotandolo in senso orario. Serrare alla coppia raccomandata.

N.B. L'elemento filtrante sostituito non può essere pulito e riutilizzato.

Normativa PED

I filtri F280-D1 rispondono a quanto indicato nella normativa PED 97/23/CE, articolo 3 sezione 3, e pertanto possono essere utilizzati con fluidi appartenenti al gruppo 2 (liquidi aventi tensione di vapore <0,5 bar alla massima temperatura di servizio, articolo 3, sezione 1.1(b) – comma II).

ATTENZIONE

Utilizzare gli appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) durante le operazioni di installazione e manutenzione.

Smaltimento degli elementi filtranti

Gli elementi filtranti usati e le parti di filtro sporche di olio sono classificati come "Rifiuti speciali pericolosi" e devono essere smaltiti da aziende autorizzate, secondo le leggi in vigore.

